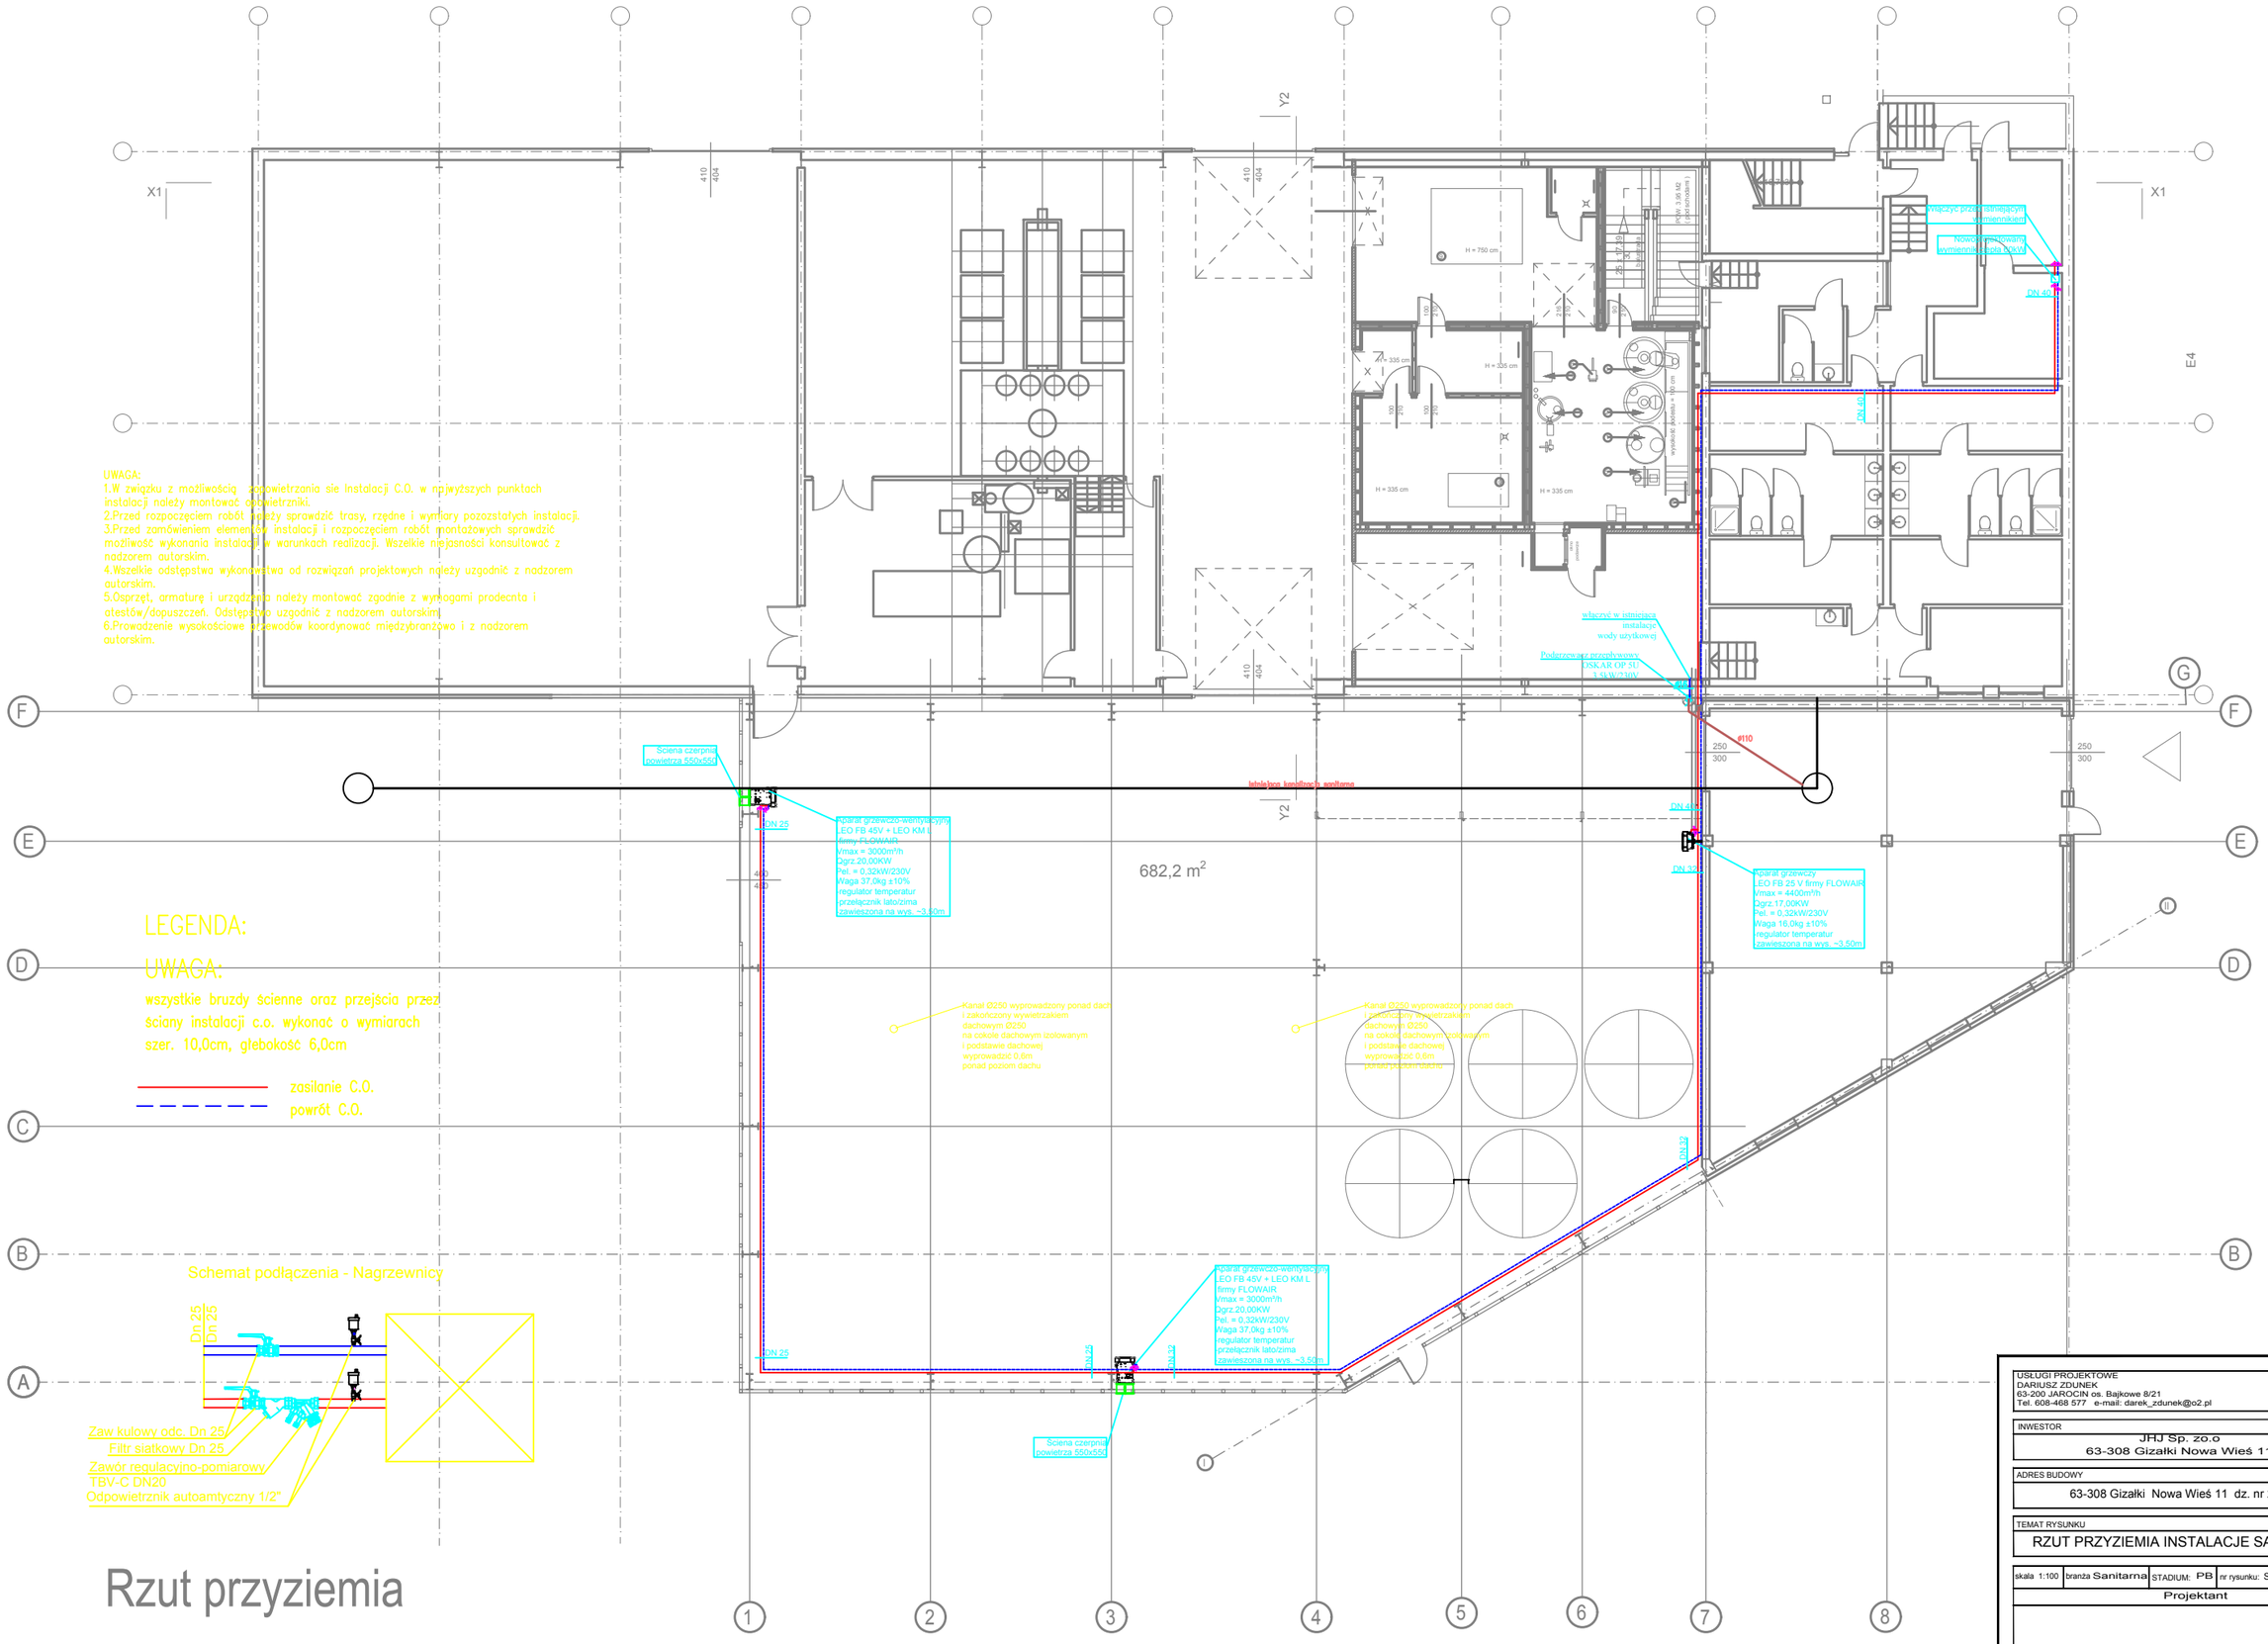

UWAGA:
1.W związku z możliwością zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować odpowietrzniki.
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

LEGENDA:

UWAGA:
wszystkie bruzdy ścienne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głebokość 6,0cm

zasilanie C.O.
powrót C.O.

Rzut przyziemia

USŁUGI PROJEKTOWE
DARIUSZ ZDUNEK
63-200 JAROCIN os. Bajkowe 8/21
Tel. 608-468 577 e-mail: darek_zdunek@o2.pl

INWESTOR
JHJ Sp. zo.o
63-308 Gizałki Nowa Wieś 11

ADRES BUDOWY
63-308 Gizałki Nowa Wieś 11 dz. nr 283/29

TEMAT RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SANITARNE

skala 1:100	branża Sanitarna	STADIUM: PB	nr rysunku: S-1	Luty 2018 r.

Projektant